

طريقة الاستعمال

# ميريوفيرت (مينوتروفين) 900 وحدة دولية

تعليمات التطبيق



دليل مصور

للطريقة الصحيحة

لتحضير

ميريوفيرت 900 وحدة دولية وتطبيقه

IBSA

تم تطوير هذا الكتيب بواسطة IBSA

الرمز المرجعي الفريد: UKME00309 تاريخ الإعداد: مارس/أذار 2024

يرجى قراءة نشرة معلومات المريض المرفقة في العبوة قبل تطبيق حقنتك الأولى.

## كيفية استعمال ميريوفيرت 900 وحدة دولية

**ميريوفيرت 900** وحدة دولية عبارة عن حقنة تحت الجلد (تُعطى تحت الجلد).

يجب إعادة تكوين كل قارورة مرة واحدة فقط ويجب إعطاء كل حقنة واحدة فورًا بعد سحب الجرعة.


بعد الحصول على المشورة والتدريب المناسبين، قد يطلب منك إخصائي الرعاية الصحية حقن ميريوفيرت 900 وحدة دولية بنفسك.

قبل أخذ الحقنة الأولى، يجب على إخصائي الرعاية الصحية الخاص بك:

- أن يملك بمواقع الحقن المحتملة للتطبيق الذاتي؛
- أن يوضح لك كيفية تحضير المحلول للحقن؛
- أن يشرح لك كيفية تحضير الجرعة الصحيحة للحقن.

**قبل حقن ميريوفيرت 900 وحدة دولية بنفسك، ينبغي قراءة التعليمات التالية بعناية:**

نظرًا لأن هذه القارورة تحتوي على دواء كافٍ لعدة أيام من العلاج، يجب عليك التأكد من سحب الكمية التي وصفها لك إخصائي الرعاية الصحية فقط.



لقد وصف لك إخصائي الرعاية الصحية جرعة يومية من ميريوفيرت متعدد الجرعات.

للحصول على الجرعة الصحيحة يجب عليك استعمال واحدة من 12 حقنة تطبيق مدرجة بوحدات دولية.

هذه الحقن مخصصة للاستعمال مرة واحدة فقط ويجب التخلص منها، في حاوية الأدوات الحادة، بعد كل تطبيق.

## تحتوي كل مجموعة أدوات ميريوفيرت 900 وحدة دولية على:

- قارورة واحدة تحتوي على مسحوق؛
- محقن واحد معبأ مسبقاً يحتوي على مذيب لإعادة التكوين؛
- إبرة واحدة لإعادة التكوين؛
- اثنتي عشرة مسحة كحولية للحقن المتعددة؛
- اثنتي عشرة حقنة للاستعمال مرة واحدة مع إبر متصلة بها للحقن اليومية تحت الجلد مدرجة إلى وحدات دولية.



## قبل أول استعمال

1



قبل إعادة التكوين، يجب تخزين ميريوفيرت 900 وحدة دولية في الثلاجة عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية.



نوصي أيضًا بمشاهدة مقطع فيديو مفيد وتوضيحي خطوة بخطوة قبل استعمالك الأول لدواء ميريوفيرت 900 وحدة دولية.

## قبل إعادة التكوين

2

يجب تحضير المحلول للحقن (المحتوي على 900 وحدة دولية من مينوتروفين) قبل أن تكوني مستعدة لأخذ الجرعة الأولى. جهزي سطح العمل التنظيف واغسلي يديك بالصابون والماء الدافئ.

اجمعي المستلزمات التالية:

- أ. قارورة بها مسحوق الدواء؛
- ب. محقن معبأ مسبقًا لتحضير محلول إعادة التكوين؛
- ج. إبرة واحدة للاستعمال مرة واحدة لإعادة التكوين.



# إعادة تكوين محلول الحقن

3

## تحضير المحقن المعبأ مسبقًا

من المهم عدم إزالة الطوق الأبيض في أي مرحلة.




ب ثبتي الإبرة الرمادية لإعادة التكوين دون نزع غطائها الواقية على المحقن.



أ افثحي المحقن المعبأ مسبقًا والإبرة الرمادية لإعادة التكوين بعد التثقق من تاريخ انتهاء الصلأحية الموجود على العبوة. لا تستخدممي هذه العبوة إذا انتهت صلأحية المنتج.



ج ضعي المحقن بعناية على السطح النظيف.

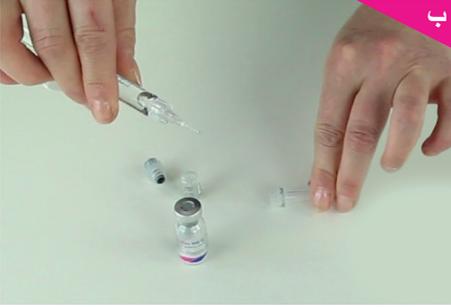

أ



ب

التقطي المحقن المعبأ مسبقاً، ثم انزع الغطاء الواقي للإبرة مع التأكد من عدم إزالة الطوق الأبيض.

انزع الغطاء البلاستيكي الملون من القارور بدفعه بلطف بإبهامك إلى الأعلى. امسح الجزء العلوي المطاطي بقطعة قطن ومحلول مطهر واتركه حتى يجف.



ج



د

اضغطي على المكبس لأسفل بإحكام لتفريغ كل المحلول على المسحوق.

ادفعي الإبرة عبر الغطاء المطاطي في منتصف القارورة.

عند إضافة المذيب، ينشأ ضغط زائد طفيف في القارورة. لذلك، ارفعي الإبرة فوق مستوى السائل واتركي مكبس المحقن لمدة 10 ثوانٍ تقريباً. عندما يرتفع المكبس، فإنه سيخفف الضغط الزائد في القارورة.



هـ

و



لا ترجي المحلول المعاد تكوينه، ولكن قومي بتدويره بلطف حتى يصبح المحلول صافياً. بشكل عام، فإن مسحوق ميريوفيرت 900 وحدة دولية ينوب على الفور.

ز



تأكدي أن المحلول المعاد تكوينه شفاف، عديم اللون، وخالٍ من الجزيئات. لا تستخدم المحلول إذا كان يحتوي على جزيئات، أو كان عكراً أو ليس عديم اللون.

5

## التحضير للحقن

أ



نظفي السدادة المطاطية للفاورورة باستخدام مسحة كحولية.

ب



استخدمي أحد المحاقن المرفقة المخصصة للاستعمال مرة واحدة للتطبيق اليومي تحت الجلد مع الإبرة المثبتة.

ج




انزعي الغطاء الواقي للإبرة.


د



أدخلي الإبرة بشكل عمودي في مركز السدادة المطاطية على الفاورورة.

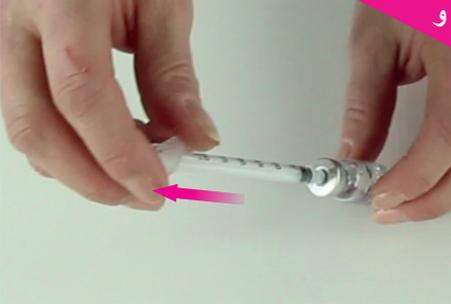

و انزعى الإبرة من القارورة.

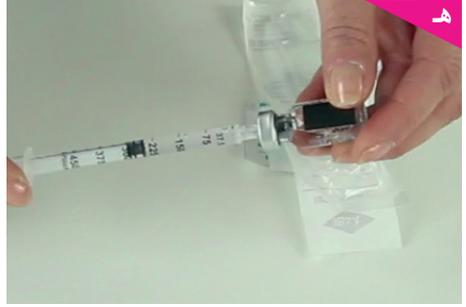

ه تأكدي أن الإبرة مغمورة في المحلول ثم اسحبى الجرعة الموصوفة من ميريوفيرت متعدد الجرعات إلى محقن التطبيق.



ح ادفعى المكبس ببطء حتى تظهر قطرة من السائل على طرف الإبرة.




ز أمسكي المحقن مع توجيه الإبرة لأعلى ثم انقري برفق على جانب المحقن لدفع أي فقاعات هواء إلى الأعلى.

# تطبيق الحقن

## موضع الحقن

6

سيقوم إخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بالفعل بإرشادك إلى موضع حقن الدواء في جسمك.  
مواقع الحقن المعتادة هي الفخذ أو جدار البطن السفلي أسفل السرة.  
نظرًا لأن المستحضر يؤخذ يوميًا، فيُستحسن تغيير موضع الحقن باستمرار

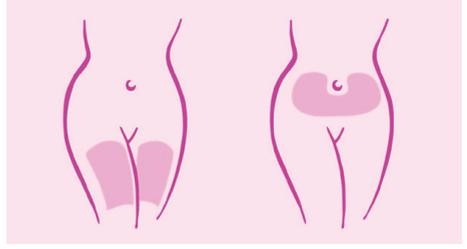

## حقن المحلول

7



اضغطي على المكبس ببطء وثبات، حتى يتم حقن المحلول بشكل صحيح.  
خذي كل الوقت الذي تحتاجينه لحقن حجم المحلول الموصوف.

في موضع الحقن الذي اخترتيه، اقرصي الجلد بإحكام بين إصبعيك.  
باستعمال يدك الأخرى، ادخلي الإبرة بحركة تشبه حركة السهم بزاوية 45° أو 90°.  
احقني تحت الجلد.  
لا تحقني مباشرة في أي أوردة.

تخلصي من جميع الإبر والمحاقن ومواد الحقن المستخدمة في حاوية الأدوات الحادة.



بعد إعادة التكوين، يمكن تخزين المحلول لمدة أقصاها 28 يومًا، في درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة مئوية.


تجنبي تجميده قبل أو بعد إعادة التكوين.

بالنسبة للحقن التالية باستعمال المحلول المعاد تكوينه من ميريوفيرت متعدد الجرعات، كرري من الخطوة 5، باستعمال محقن جديد مخصص للاستعمال مرة واحدة لكل تطبيق يومي تحت الجلد.

ومع ذلك، لا تستخدم هذا المحلول إذا لاحظت أنه غير صاف.



عند فتح العبوة  
لأول مرة، يظهر  
رمز قفل على سدلية  
غلق العبوة.

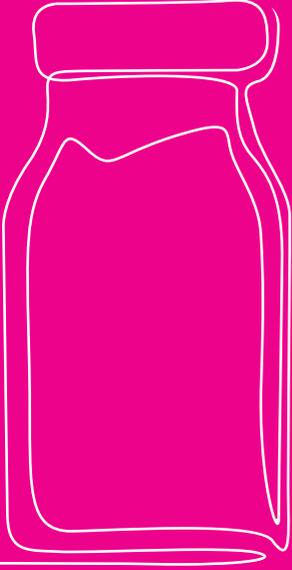

دليل مصور  
للطريقة الصحيحة  
لتحضير  
ميريوفيرت 900 وحدة دولية وتطبيقه

# ميريوفيرت 900 وحدة دولية

مسحوق ومذيب لمحلول حقن مينوتروفين

## لماذا وُصف لك ميريوفيرت؟

لقد وُصف ميريوفيرت لك لغرض فرط التحفيز المنضبط للمبيض أثناء عملية "الإخصاب في المختبر (طفل الأنابيب)".

يمكن العثور على مزيد من المعلومات الداعمة في نشرة معلومات المريض الموجودة في علبة الدواء الخاصة بك والفيديو عبر الإنترنت. تحدثي إلى إخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة.



نوصي أيضًا بمشاهدة مقطع فيديو مفيد وتوضيحي خطوة بخطوة قبل استعمالك الأول لدواء ميريوفيرت 900 وحدة دولية.

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فتحدثي إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. ويتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة لم يرد ذكرها في نشرة العبوة هذه.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر مخطط البطاقة الصفراء عبر الرابط <https://yellowcard.mhra.gov.uk/>.

بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، فإنك بذلك تساعد في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

للإبلاغ عن آثار جانبية أو شكوى بشأن المنتج إلى شركة IBSA Pharma، يرجى الاتصال بشركة IBSA Pharma Ltd على الرقم 01923233466 والموقع الإلكتروني [medicalinformation.uk@ibsaigroup.com](mailto:medicalinformation.uk@ibsaigroup.com)

المراجع:

Patient leaflet information

Meriofert 900 IU: summary of product characteristics

IBSA